Протокол лабораторных испытаний 4

Автор: Леонтьева Людмила
20.01.2014 11:56 - Обновлено 20.01.2014 20:56

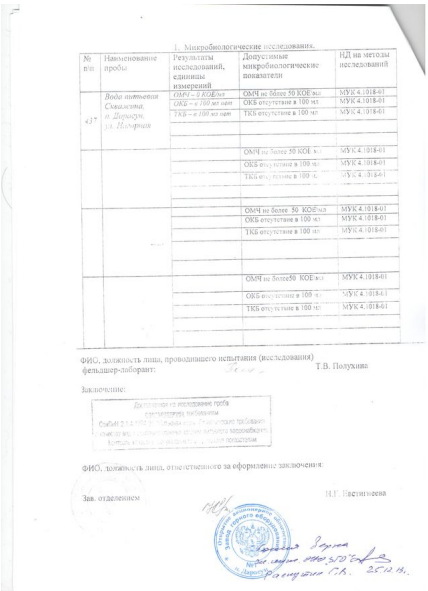

1. Микробиологические исследования.

№ п/п	Наименование пробы	Результаты исследований, единицы измерений	Допустимые микробиологические показатели	НД на методы исследований
437	Вода питьевая Скважина, п. Дорожит, ул. Полярная	ОМЧ – в 1 КОЕ/мл	ОМЧ не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.1018-01
		ОКБ – в 100 мл пит	ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
		ТКБ – в 100 мл пит	ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ОМЧ не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.1018-01
			ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ОМЧ не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.1018-01
			ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ОМЧ не более50 КОЕ/мл	МУК 4.1018-01
			ОКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01
			ТКБ отсутствие в 100 мл	МУК 4.1018-01

ФИО, должность лица, проводившего испытания (исследования)
фельдшер-лаборант: Т.В. Полухина

Заключение:

Вывод: вода из исследованной пробы соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода пригодна для питья и приготовления пищевых продуктов

ФИО, должность лица, ответственного за оформление заключения:

Зав. отделением И.Г. Пастушкова

Скачать в разрешении 1024x768